

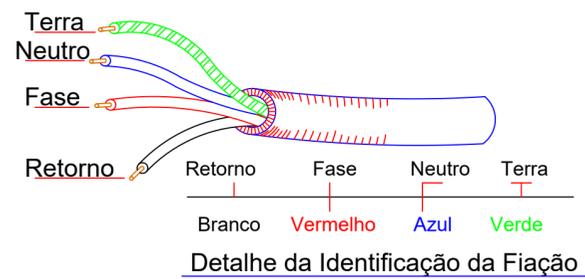


Planta baixa
Esc: 1-75

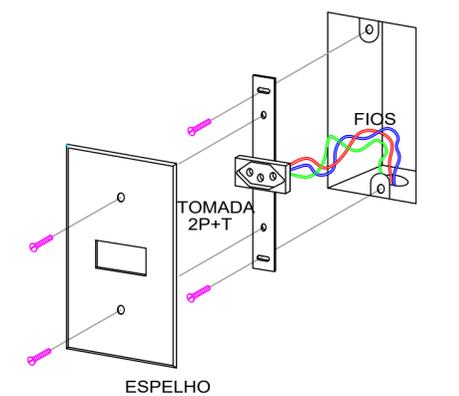

Legenda	
1	Luminária p/ fluor. compacta longa - sobrepor teto
6	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
5	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
5	Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

QD1

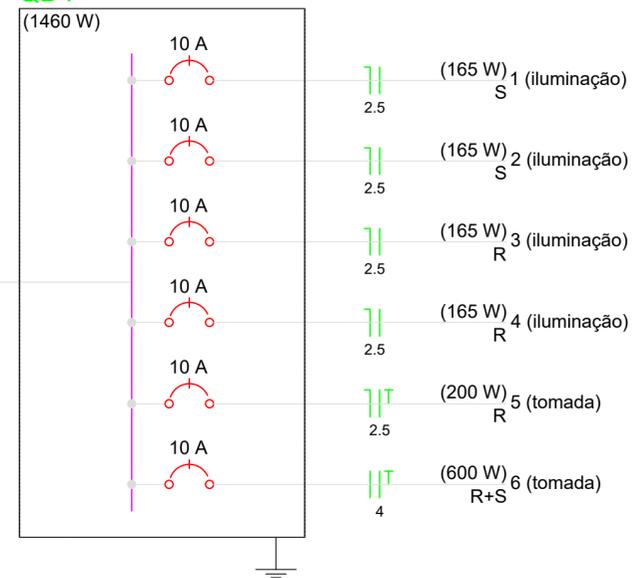

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Seção (mm2)	Disj (A)
					55	100	600								
1	iluminação	F+N	B1	127 V	3				185	165	S		165	2.5	10.0
2	iluminação	F+N	B1	127 V	3				185	165	S		165	2.5	10.0
3	iluminação	F+N	B1	127 V	3				185	165	R	165		2.5	10.0
4	iluminação	F+N	B1	127 V	3				185	165	R	165		2.5	10.0
5	tomada	F+N+T	B1	127 V		2			236	200	R	200		2.5	10.0
6	tomada	F+F+T	B1	220 V			1		667	600	R+S	300	300	4	10.0
TOTAL					12	2	1		1644	1460	R+S	830	630		

ANO: 2017	TIPO: INST.	FOLHA: 2 / 2	MODIFICAÇÕES:
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		LOCAL: AVENIDA CAPITÃO SILVIO DE FARIAS	
OBRAS: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO URBANO (CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA E PALCO)		ÁREA: VER FOLHA ARQ. 1/3	
AUTOR:	DES.:	DATA: ABRIL DE 2017	
VISTO: PREFEITURA MUNICIPAL:		DIM.: METRO	
OUTO: AUTOR:		ESC.: INDICADA	